


Attention, ce schéma ne se substitue pas à la conception du système professionnel approprié!
 Ce schéma n'inclut pas tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires pour une installation correcte.
 Les lois, règlements, normes et directives nationales et internationales applicables doivent être respectés!

dessiné : CDS version no. 01.00
 date : 20.05.19 référence à 0020283968

Appareil : ecoCRAFT VKK
 PHE
 Régulation : multiMATIC VRC 700, VR70, VR920

Circuits chauff./ rafraîch. : 1 x radiateur, mélangé
 Autre fonction :

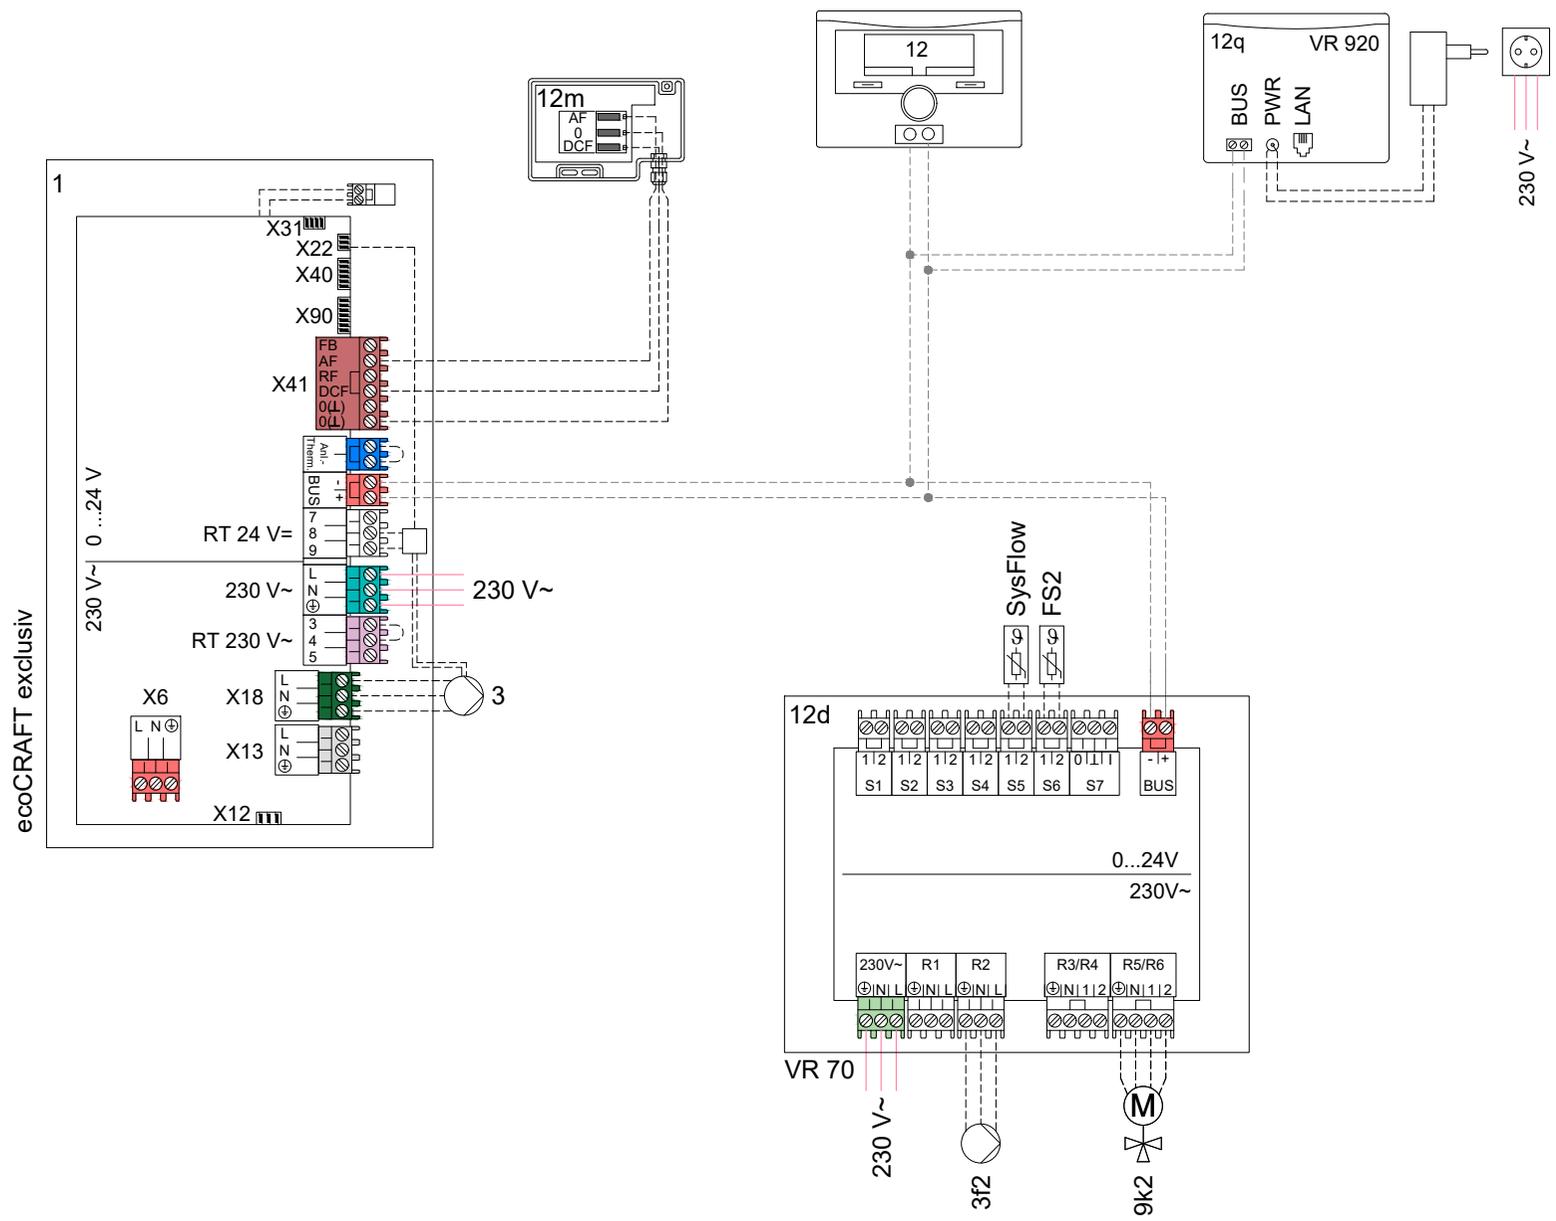

| | |
|-----|---|
| 1 | Générateur de chaleur |
| 1a | Système de chauffage d'appoint pour eau chaude sanitaire |
| 1b | Système de chauffage d'appoint pour chauffage |
| 1c | Système de chauffage d'appoint pour chauffage/ECS |
| 1d | Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle |
| 2 | Pompe à chaleur |
| 2a | Pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire |
| 2b | Échangeur thermique air/eau glycolée |
| 2c | Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split |
| 2d | Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split |
| 2e | Module pour nappe phréatique |
| 2f | Module pour rafraîchissement passif |
| 3 | Pompe de recirculation pour générateur de chaleur |
| 3a | Pompe de circulation pour piscine |
| 3b | Pompe du circuit de rafraîchissement |
| 3c | Pompe de charge |
| 3d | Pompe de puits |
| 3e | Pompe de circulation |
| 3f | Pompe chauffage |
| 3g | Pompe de circulation de la source de chaleur |
| 3h | Pompe de protection anti-légionelles |
| 3i | Echangeur de chaleur de la pompe |
| 4 | Ballon d'accumulation |
| 5 | Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent |
| 5a | Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent |
| 5b | Ballon à stratification |
| 5c | Ballon combiné (ballon dans un ballon) |
| 5d | Ballon multifonctions |
| 5e | Tour hydraulique |
| 6 | Capteur solaire (thermique) |
| 7a | Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur |
| 7b | Station solaire |
| 7c | Station d'eau potable |
| 7d | Station domestique |
| 7e | Bloc hydraulique |
| 7f | Module hydraulique |
| 7g | Module de découplage thermique |
| 7h | Module d'échangeur thermique |
| 7i | Module 2 zones |
| 7j | Groupe de pompage |
| 8a | Soupape de sécurité |
| 8b | Soupape de sécurité sanitaire |
| 8c | Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire |
| 8d | Groupe de sécurité chauffage |
| 8e | Vase d'expansion chauffage |
| 8f | Vase d'expansion sanitaire |
| 8g | Vase d'expansion solaire/eau glycolée |
| 8h | Vase tampon solaire |
| 8i | Soupape de sûreté thermique |
| 9a | Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) |
| 9b | Vanne de zone |
| 9c | Vanne d'équilibrage |
| 9d | By-pass |
| 9e | Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire |
| 9f | Vanne 3 voies de rafraîchissement |
| 9g | Soupape d'inversion |
| 9h | Robinet de remplissage/vidange |
| 9i | Soupape de purge |
| 9j | Soupape à ouverture manuelle |
| 9k | Vanne mélangeuse à 3 voies |
| 9l | Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement |
| 9m | Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour |
| 9n | Mélangeur thermostatique |
| 9o | Débitmètre |
| 9p | Vanne de cascade |
| 10a | Thermomètre |
| 10b | Manomètre |
| 10c | Clapet anti-retour |

| | |
|-----|---|
| 10d | Purgeur d'air |
| 10e | Collecteur d'impuretés avec séparateur magnétique |
| 10f | Collecteur solaire/eau glycolée |
| 10g | Échangeur thermique |
| 10h | Compensateur hydraulique |
| 10i | Raccords souples |
| 11a | Convecteur soufflant |
| 11b | Piscine |
| 12 | Régulateur de l'installation |
| 12a | Thermostat d'ambiance |
| 12b | Module d'extension pour pompe à chaleur |
| 12c | Module multifonctions 2 en 7 (VR 40) |
| 12d | Module d'extension/de mélange VR 70 |
| 12e | Module d'extension/de mélange VR 71 |
| 12f | Boîtier de câblage |
| 12g | Coupleur de bus eBUS (VR 32) |
| 12h | Régulateur solaire |
| 12i | Régulateur externe |
| 12j | Relais de coupure |
| 12k | Thermostat de sécurité |
| 12l | Sécurité de surchauffe du ballon |
| 12m | Sonde extérieure |
| 12n | Contacteur de débit |
| 12o | Module d'alimentation eBUS |
| 12p | Récepteur radio |
| 12q | Passerelle internet |
| 13 | Unité de ventilation |
| 14a | Silencieux |
| 14b | Clapet coupe-feu |
| 14c | Entrée d'air |
| 14d | Clapet d'étranglement |
| 14e | Déviateur d'air |
| 14f | Extracteur d'air |
| 14g | Collecteur d'air |
| 14h | Filtre à air |
| 14i | Défecteur d'air avec ouverture d'inspection |
| 14j | Ventilateur radial |
| 14k | Clapet bypass |

Câblage

| | |
|-------------|---|
| BufTop | Capteur de température en haut du ballon tampon |
| BufBt | Capteur de température en bas du ballon tampon |
| BufTopDHW | Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon |
| BufBtDHW | Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon |
| BufTopCH | Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon |
| BufBtCH | Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon |
| C1/C2 | Autorisation de charge du ballon/charge tampon |
| COL | Sonde de température du capteur solaire |
| DEM | Demande de chauffage externe pour circuit chauffage |
| DHW | Sonde de température du ballon |
| DHWBT | Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon d'eau chaude sanitaire) |
| EVU | Contact de délestage du fournisseur d'énergie |
| FS | Sonde de température de départ/sonde de piscine |
| MA | Sortie multifonctions |
| ME | Entrée multifonction |
| PWM | Signal PWM de la pompe |
| PV | Interface de l'onduleur photovoltaïque |
| RT | Thermostat d'ambiance |
| SCA | Signal de rafraîchissement |
| SG | Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution |
| Solar yield | Sonde de retour solaire |
| SysFlow | Capteur de température système |
| TD | Capteur de température pour régulation ΔT |
| TEL | Entrée de commutation pour commande à distance |
| TR | Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol |

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans l'ordre (x1, x2, ..., xn).

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Eau potable | — | Départ solaire | — | Départ eau glycolée (de la source) | — | Fluide frigorigène basse pression | — |
| Eau chaude sanitaire | — | Retour solaire | — | Retour eau glycolée (à la source) | — | Air extrait | — |
| Circulation ECS | — | Très basse tension | — | Départ refroidissement | — | Air extérieur | — |
| Débit chauffage | — | Alimentation 230 / 400V | — | Retour refroidissement | — | Air de recirculation | — |
| Retour chauffage | — | Ligne Bus | — | Fluide frigorigène haute pression | — | Alimentation en air | — |

Attention ! Représentation schématique !

1. Recommandation non contraignante ! Les informations ci-après ne peuvent en aucun cas remplacer la conception professionnelle correcte du système. Cette représentation n'inclut pas tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires dans un montage professionnel. Les lois, réglementations, normes et directives nationales et internationales applicables doivent être respectées !
2. Sous réserve de modifications de la représentation schématique ! Toute reproduction complète ou partielle de ce schéma requiert l'autorisation écrite préalable de Vaillant GmbH.
3. Lors de la planification et de la conception, lors de l'installation et lors de l'utilisation ultérieure du système, il est obligatoire de respecter l'ensemble des instructions d'installation et d'utilisation existantes qui s'appliquent aux appareils, aux accessoires et/ou à tout autre composant du système.
4. Vaillant GmbH décline expressément toute responsabilité dans toute action en dommages-intérêts, quelle qu'en soit la base légale, en particulier un manquement à une obligation ou une obligation délictuelle, c'est-à-dire une action pour cause d'infraction. L'exclusion de responsabilité qui précède ne s'applique pas en cas de responsabilité légale, d'intention délibérée ou de négligence grave, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou en cas de violation d'une obligation contractuelle importante (obligation essentielle) dans la mesure où un contrat a été conclu avec l'utilisateur de la représentation schématique en cause. Une obligation essentielle désigne une obligation importante ou un devoir fondamental qui doit être garanti par le contrat conformément à son objet ou à sa finalité, les obligations contractuelles importantes désignant en outre les obligations indispensables à la bonne exécution du contrat en cause, étant entendu que le client compte systématiquement et à bon droit sur le respect de ces obligations. La responsabilité dans une action en dommages-intérêts fondée sur un manquement à une telle obligation contractuelle importante est toutefois limitée aux dommages prévisibles ordinaires pour le contrat en cause, excepté si le manquement relève d'une intention délibérée ou d'une négligence grave ou si la responsabilité résulte d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Les dispositions qui précèdent n'entraînent aucune modification de la charge de la preuve au détriment de l'utilisateur de la représentation schématique en cause.

- ▲1 Le système n'est pas conforme aux exigences de la norme DIN 1988-200: 2012-5 (protection anti-légionelles).
- ▲2 La fonction de protection anti-légionelles doit être assurée au moyen de la régulation du système sur les chaudières.
- ▲3 Le système n'est conforme aux exigences de la norme DIN 1988-200: 2012-5 (protection anti-légionelles) qu'avec un chauffage électrique de pointe intégré ou avec une température du système ≤ 60 °C.
- ▲4 Il n'est pas possible de connecter une unité solaire à régulation.
- ▲5 Le capteur du thermostat de sécurité contre la surchauffe doit être monté à un endroit approprié pour éviter une température du réservoir supérieure à 100 °C.
- ▲6 La puissance de chauffage de la pompe à chaleur doit correspondre à la taille de bobine du réservoir d'ECS.
- ▲7 Possibilités de source de chaleur 0020178458 : 1, 2, 3, 4 et 5
- ▲8 Min. 35 % du débit nominal à travers la pièce de référence sans régulateur de température dans les pièces individuelles.
- ▲9 Une pompe avec module IF est indispensable.
- ▲10 Il faudra installer un générateur de chaleur additionnel pour atteindre les températures e.c.s. requises en conformité avec les normes et directives actuelles.
- ▲11 Le réservoir d'ECS ne peut être chargé simultanément au fonctionnement en mode de chauffage.
- ▲12 Débit d'entrée pour le chargement du ballon (ECS et chauffage) < 1800 m³/h.
- ▲13 The flow rate of the connected heat generators has to be aligned with the decoupler module.
- ▲14 Le système de chauffage de secours de l'ECS doit être protégé par un thermostat anti-surchauffe autonome.
- ▲15 Max. 8 adresses pour les commandes à distance, les unités de chargement solaires et les unités de génération d'ECS.
- ▲16 Une pompe de circulation d'ECS doit être installée séparément.
- ▲17 Composant optionnel.
- ▲18 Le montage en cascade peut être configuré pour 1 à 7 générateurs de chaleur.
- ▲19 Le montage en cascade peut être configuré pour 1 à 4 stations d'ECS.
- ▲20 Le montage en cascade peut être configuré pour 1 à 4 stations solaires.
- ▲21 Le système peut être configuré avec un maximum de 9 circuits mixtes.
- ▲22 Tension d'alimentation en option: 230V, 400V
- ▲23 Demande de chaleur a la priorité sur le refroidissement automatique. Utiliser des programmes horaires pour éviter demandes simultanées.
- ▲24 Pour les chaudières à combustible solide, il faut concevoir des dispositifs de sécurité pour empêcher des températures au-dessus de 80°C dans le ballon.